



# ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН - М 1:1000

на елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии -  
Ел. кабел н.н., СВО и СКО за захранване на УПИ 130.92 (ПИ 68080.130.92)  
за "Складови и обслужващи земеделски дейности"

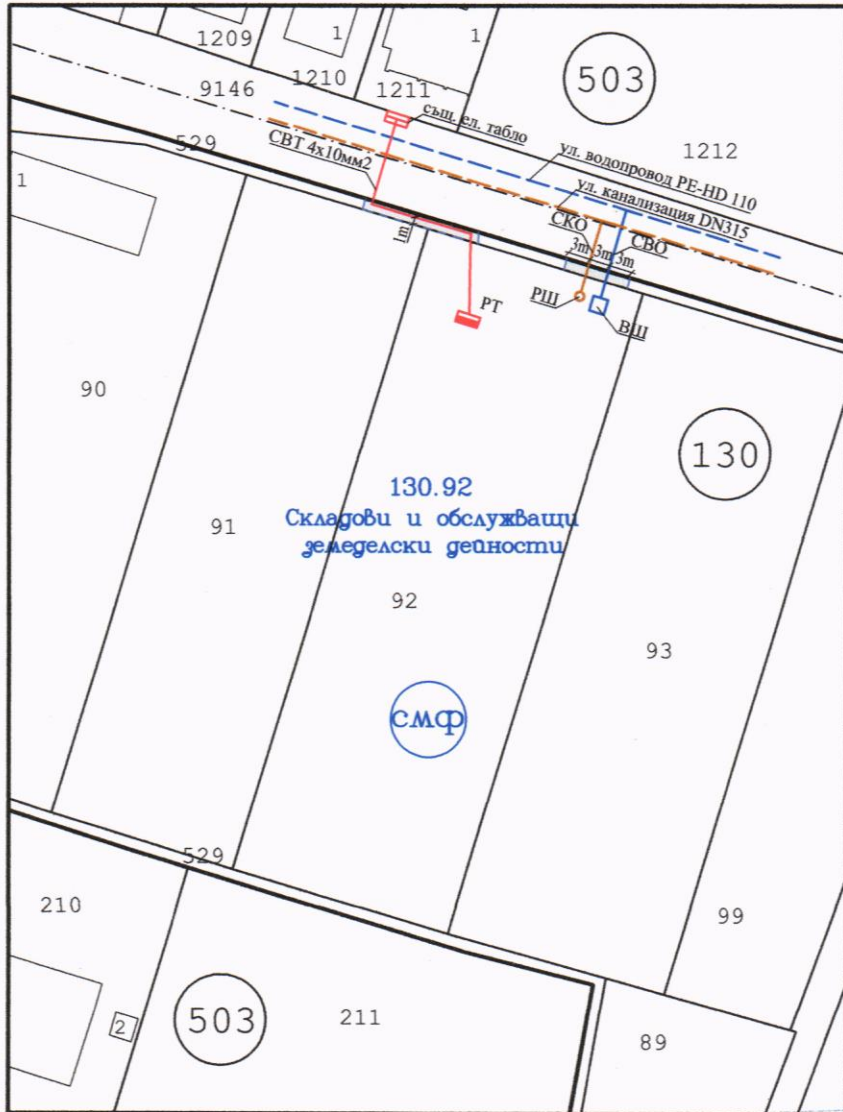

**Забележка:**

- Сервитутната ивица на Електрическо кабелно трасе - ПОДЗЕМНО (СВТ 4x10mm<sup>2</sup>) е по 1,00 м. от двете страни, мерено от остта на трасето;
- Сервитутната ивица на СВО е по 3,00 м. от двете страни мерено от остта на трасето;
- Сервитутната ивица на СКО е по 3,00 м. от двете страни мерено от остта на трасето.

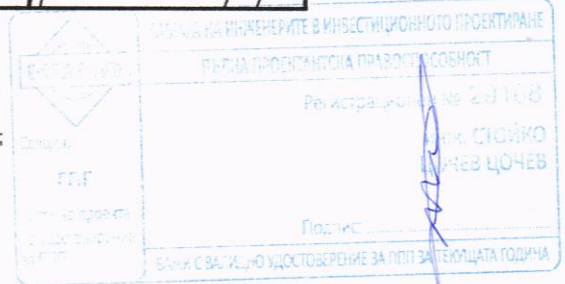

**ЛЕГЕНДА:**

- - същ. ул. водопровод PE-HD 110
- - сградно водопроводно отклонение /СВО/
- - същ. ул. канализация DN315
- - сградно канализационно отклонение /СКО/
- - ел. кабел за Н.Н. СВТ 4x10mm<sup>2</sup>
- - сервитутна ивица
- същ. Електрическо табло
- разпределително ел. табло /РТ/
- водомерна шахта /ВШ/
- - ревизионна шахта /РШ/

ОБЕКТ:	ПУП - ПП на елементите на техн. инфр. извън урб. територии - Ел. кабел н.н., СВО и СКО за захранване на УПИ 130.92 (ПИ 68080.130.92) за "Складови и обслужващи земеделски дейности"
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	СТОЙКО ЦОЧЕВ ЦОЧЕВ
ЧЕРТЕЖ:	ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
ЧАСТ:	ПУП
ФАЗА:	предварителен проект
МАЩАБ:	М 1:1000
дата:	2021 год.
ПРОЕКТАНТ:	инж. Стойко Цочев, рег.№ 29108, КИИП