

До  
Общински съвет – Сопот

ОБЩИНА СОПОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВХОДЯЩ №: 265
ДАТА: 23.05.2018 г.

Докладна записка

От – Кмет на Община Сопот

Разпределен за  
месеци в ПК "ЗТ"  
15.05.2018 г.

C-2307  
23.05. 18

**Относно:** Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект:” Подземна кабелна линия 20 Кv и водопровод” до УПИ 00480.38.15, землище с.Анево, община Сопот, област Пловдив.

**Уважаема г-жо Председател,  
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,**

С Решение № 182/24.10.2017 г. на Общински съвет-Сопот е допуснато изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – електропровод и водопровод до УПИ с идентификатор 00480.38.15 по КККР на с.Анево, Община Сопот, област Пловдив.

Със заявление вх.№ С-1019/20.02.2018 г. възложителят „Сентрал Болкан Холидей“ЕООД, чрез пълномощника Христо Сангуров е внесъл в Община Сопот за процедуране и одобряване проект за ПУП-ПП.

Проектът е разгледан на заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), проведено на 29.03.2018 г. С Решение, от протокол № III, по т. 4 на ОЕСУТ, проектът е приет без забележки.

На основание чл. 128, ал. 1, изречение 2 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ проекта е съобщен на заинтересуваните лица с обява, публикувана в Държавен вестник бр. 25/20.03.2018 г. Съобщение за горното е поставено на информационното табло и публикувано на интернет страницата на общината. В законоустановения срок не са постъпили възражения и предложения по проекта, видно от Акт за постъпили /непостъпили/ възражения от 23.04.2018 г. В тази връзка и с цел реализиране на инвестиционно предложение, внасям за разглеждане и одобряване изготвения ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на обект: „Подземна кабелна линия 20 Кv и водопровод” до УПИ 00480.38.15, землище с.Анево, община Сопот, област Пловдив.

Въз основа на горе изложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ в изпълнение на правомощията по чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с член 109, ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, предлагам на Общински съвет - Сопот да вземе следното:

ПРОЕКТ

## РЕШЕНИЕ:

1. Общински съвет – Сопот одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект:” Подземна кабелна линия 20 Kv и водопровод” до УПИ 00480.38.15, землище с.Анево, община Сопот, област Пловдив. Трасето на електропровода и водопровода преминава през имоти публична общинска собственост с идентификатори: 68080.399.516 с начин на трайно ползване - пасище, 68080.399.593; 68080.172.193; 68080.171.182 с начин на трайно ползване - местен път, 68080.171.183 с начин на трайно ползване - пасище, 68080.171.544 с начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора, държавна частна собственост, землище гр.Сопот и ПИ 00480.46.24 с начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, държавна частна собственост, 00480.46.25; 00480.59.20; 00480.60.40; 00480.46.27 с начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път публична общинска собственост, землище с.Анево. Приблизителната дължина на електропровода е 1739 м., а на водопровода 1636 м.

2. На основание чл. 129, ал. 1, изречение 2 от ЗУТ възлага на Кмета на общината, в 7-дневен срок да изпрати настоящото решение за обнародване в “Държавен вестник”.

3. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в тридесетдневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Сопот пред Административен съд – Пловдив.

### Приложение:

1. Копие на акт за постъпили /не постъпили/ възражения
2. Копие от протокол № III/29.03.2018 г. на ОЕСУТ
3. Копие на Заявление № С-1019/20.02.2018 год.
4. Копие на проект ПУП-ПП

//

Вносител

**ДЕЯН ДОЙНОВ**

Кмет на Община Сопот

||\*(K/...)||

Съгласували:

инж.Николай Новаков

Зам.Кмет на Община Сопот

Йордан Кънчев

Юрисконсулт

Изготвил:

арх.Иван Нечев

## ОБЩИНА СОПОТ

### АКТ

За постъпили /непостъпили/ възражения

Днес 23.04.2018 г. се състави настоящия акт от Светла Маринова Андонова главен специалист в Дирекция "ОА" и Атанаска Иванова Селакова главен специалист в Дирекция "СА" при Община Сопот

1.Обявено е ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на обект:" Подземна кабелна линия 20 Kv и водопровод" до УПИ 00480.38.15, землище с.Анево, община Сопот, област Пловдив, в държавен вестник бр.25/20.03.2018 год. и на интернет страницата на общината.

2.Законният срок на обявлението изтича на 20.04.2018 год.

3.В законния срок са постъпили следните възражения:

Няма постъпили възражения.

СЪСТАВИЛИ: 1..... М.С. Дирекция 1

2.....

**ОБЩИНА СОПОТ - ЕСУТ**  
препис - извлечение

**ПРОТОКОЛ**

**№ III**

Заседание на 29.03..2018 год.

Състав Председател: арх.Иван Нечев

**Членове:** Йордан Кънчев, Димитър Дишлиев, Калина Чилингирова, инж.Румен Иванов,, Тоню Чалъмов, инж.Иван Димитров, инж.Тилчо Панайотов

След докладване и обсъждане на проекта от членове на ЕСУТ се взе следното

**решение:**

1. ....

2. ....

3. ....


**4. По искане с вх. № С-1019/20.02.2018г.**

- ЕСУТ при община Сопот приема обявения на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ проект за ПУП –ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на обект:” Подземна кабелна линия 20 Кv и водопровод” до УПИ 00480.38.15, землище с.Анево, община Сопот, област Пловдив и след изтичане на сроковете по чл.128, ал.5 от ЗУТ, да се внесе в общински съвет за одобряване по чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Проекта е изготвен съгласно разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ.

**ВЯРНО:**  
АС



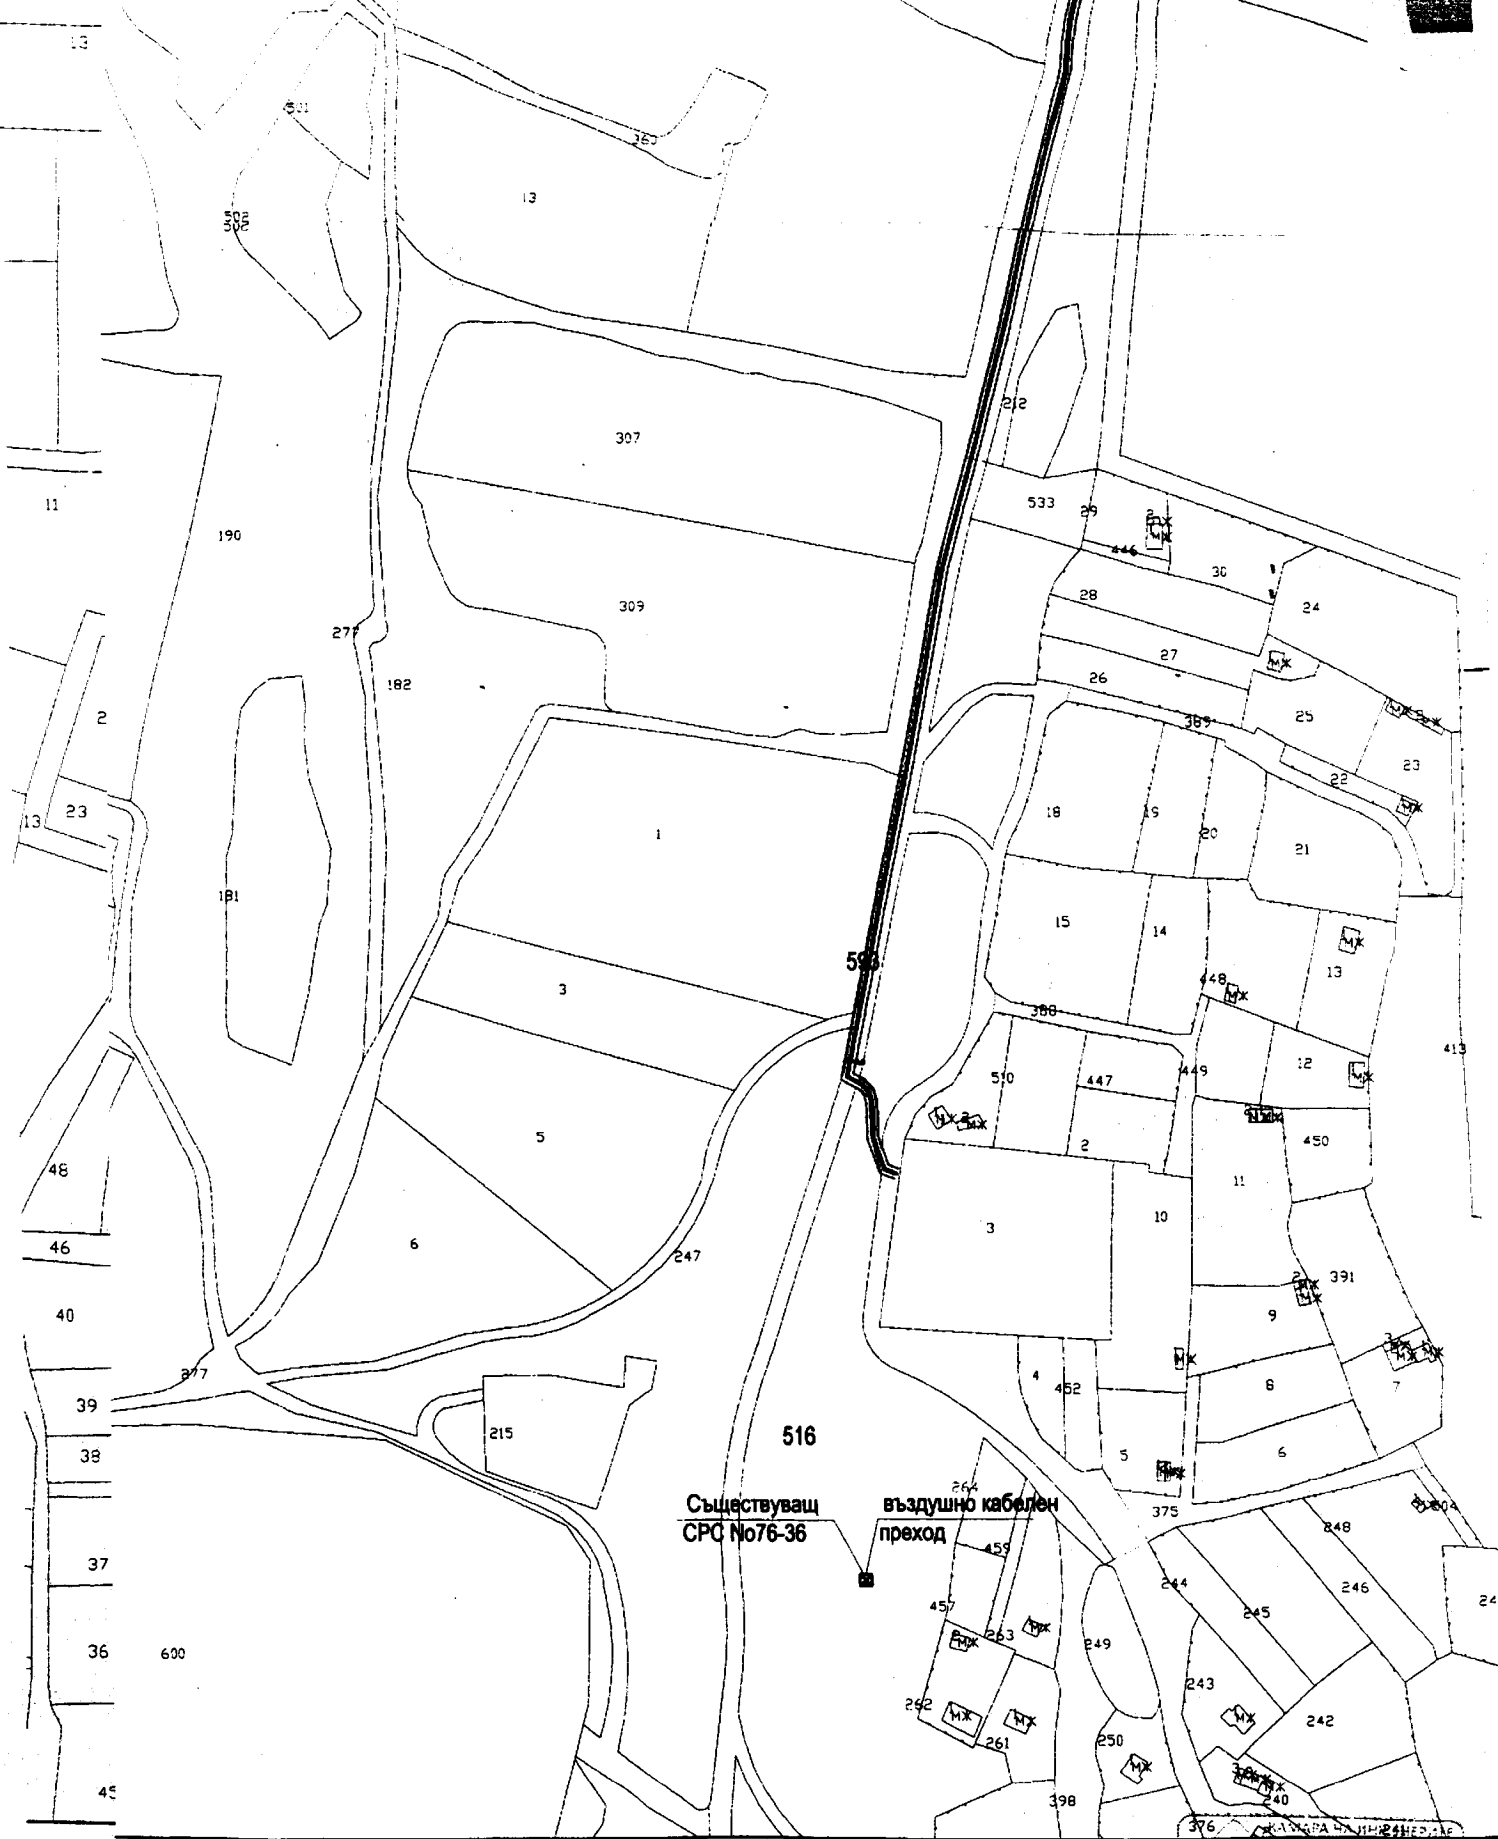

Съществуващ  
СРС №76-36  
въздушно кабелен  
преход

Обект: „Подземна линия високо напрежение /20Kv/, водопровод“ за ФДН	
00480.38.15 в землището на с.Анево общ.Сопот	
Фаза: Устройствено планиране	
Част: ПУП-ПШ	
Инвеститор: „Сентрал Болкав Холидей“ ЕООД	
Проектант: инж.П.Петков	Дата: 2018г.



Обект: „Подземна линия високо напрежение /20Kv/, водопровод“ за	
00480.38.15 в землището на с.Анево общ.Сопот	
Фаза: Устройствено планиране	
Част: ПУП -III	
Инвеститор: „Сентрал Болкан Холидей“ЕООД	
Проектант: инж.П.Петков	Дата: 2018г.

ИИП  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400